


Приложение 10

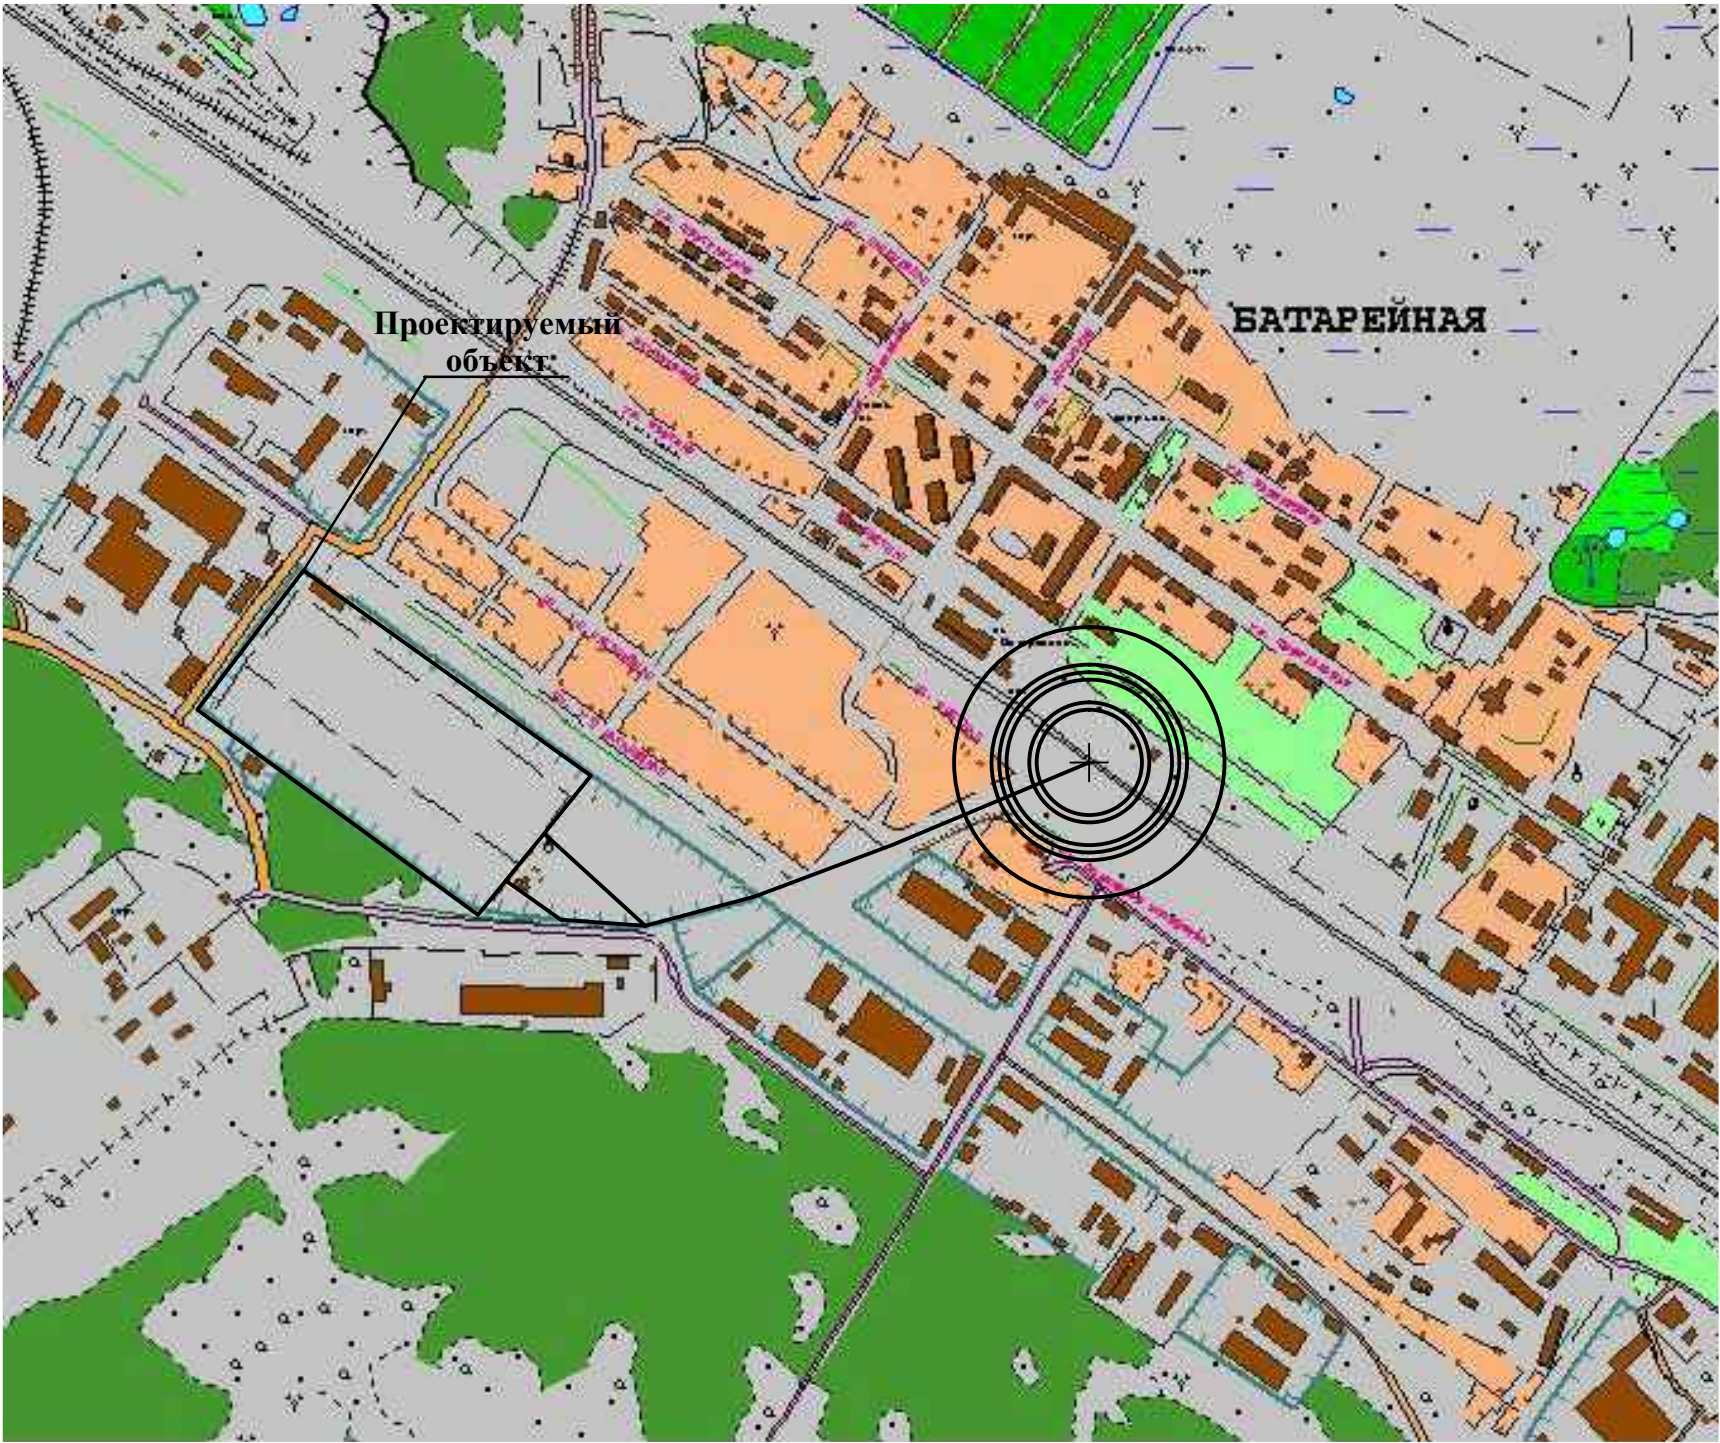

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 99% пораженных
- 90% пораженных
- 50% пораженных
- 10% пораженных
- 1% пораженных
- порог поражения

№ п/п	Наименование показателей	Результаты расчета
1	Границы зон поражения людей, м.	99% пораженных
		90% пораженных
		50% пораженных
		10% пораженных
		1% пораженных
		порог поражения
		70.0
		80.0
		110.0
		120.0
		130.0
		180.0

						НКПЮ-13/53-ГОЧС		
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Зоны поражения людей при аварии, связанной с выбросом из цистерны сжиженных газов с образованием ГВС на ст. Батарейная. М1 : 10000	Стадия	Лист
Исполнил	Бабаев				12.13		П	9
Проверил	Юшина				12.13			
Н.контр.	Баженова				12.13	ООО "Бирюсапромстрой"		

Согласовано:					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			