



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.

750*

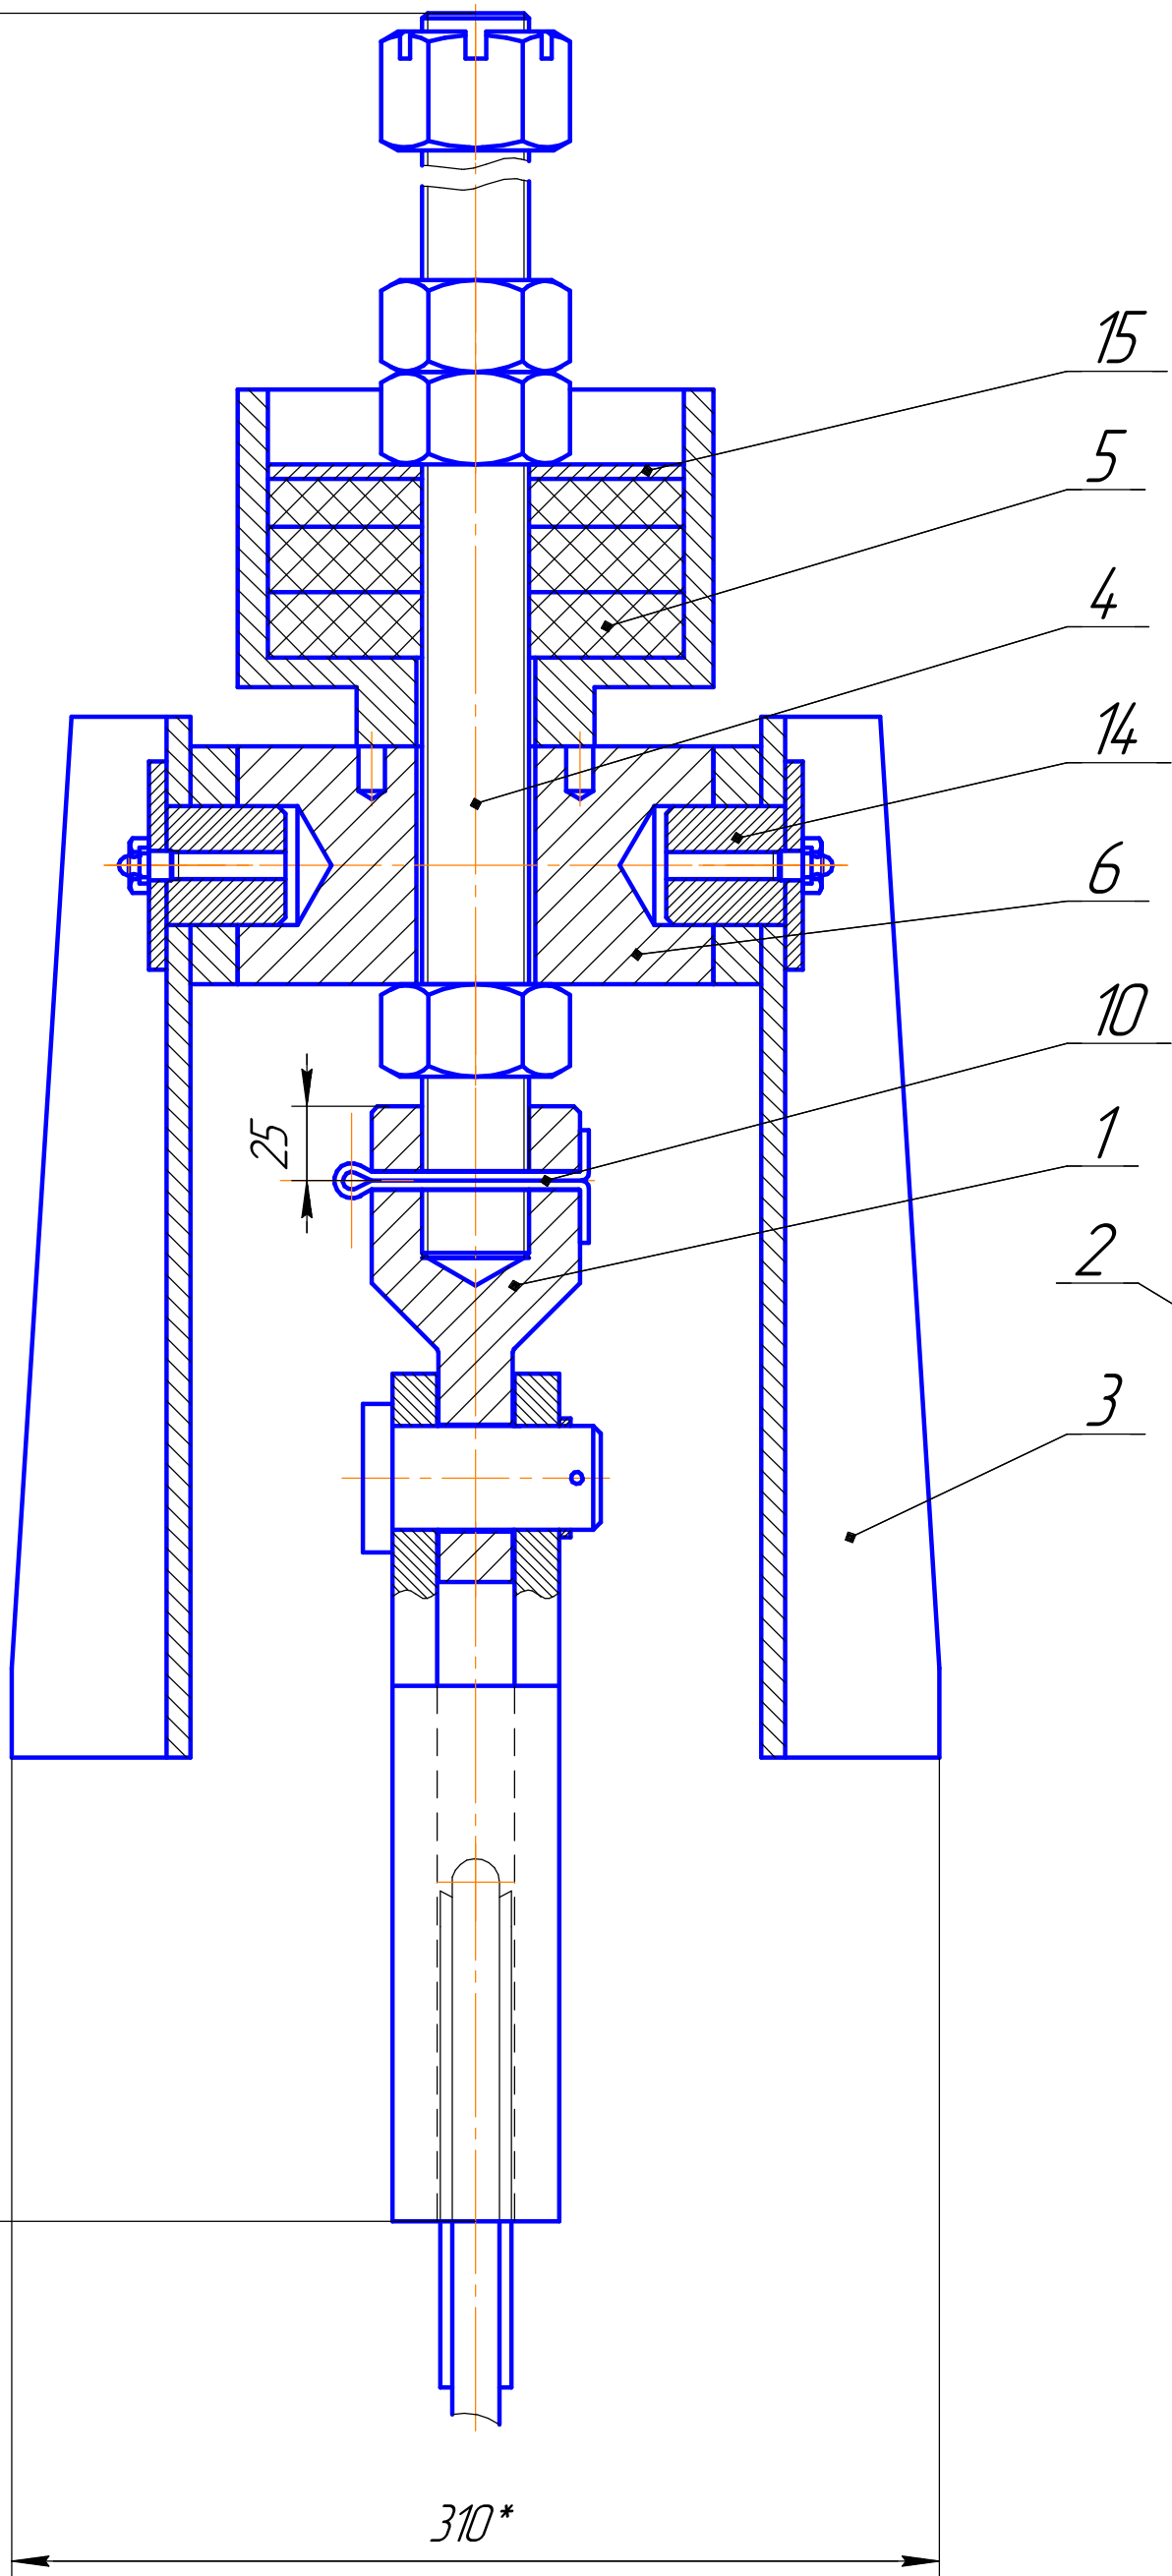


310*

15
5
4
14
6
10
1
2
3

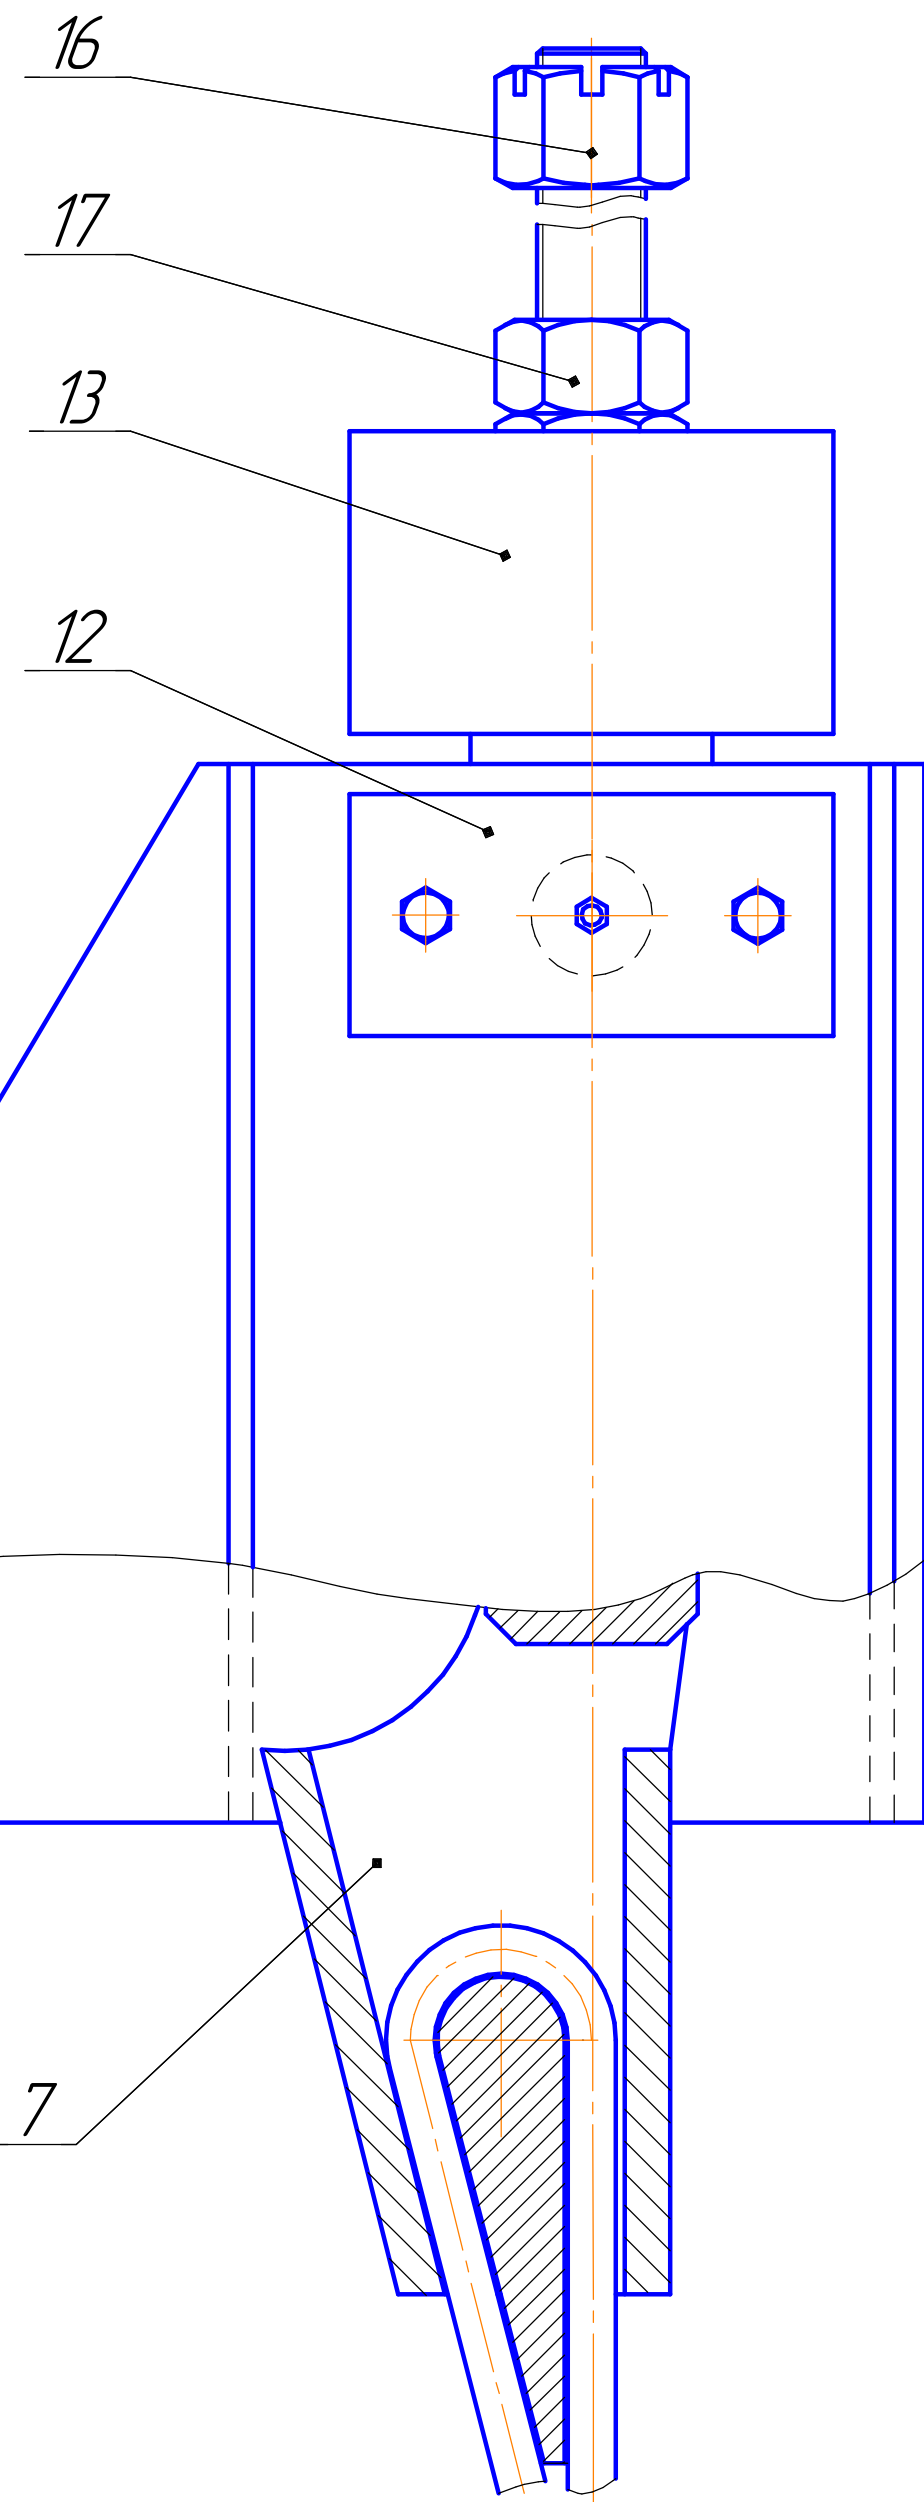

16
17
13
12
7

430

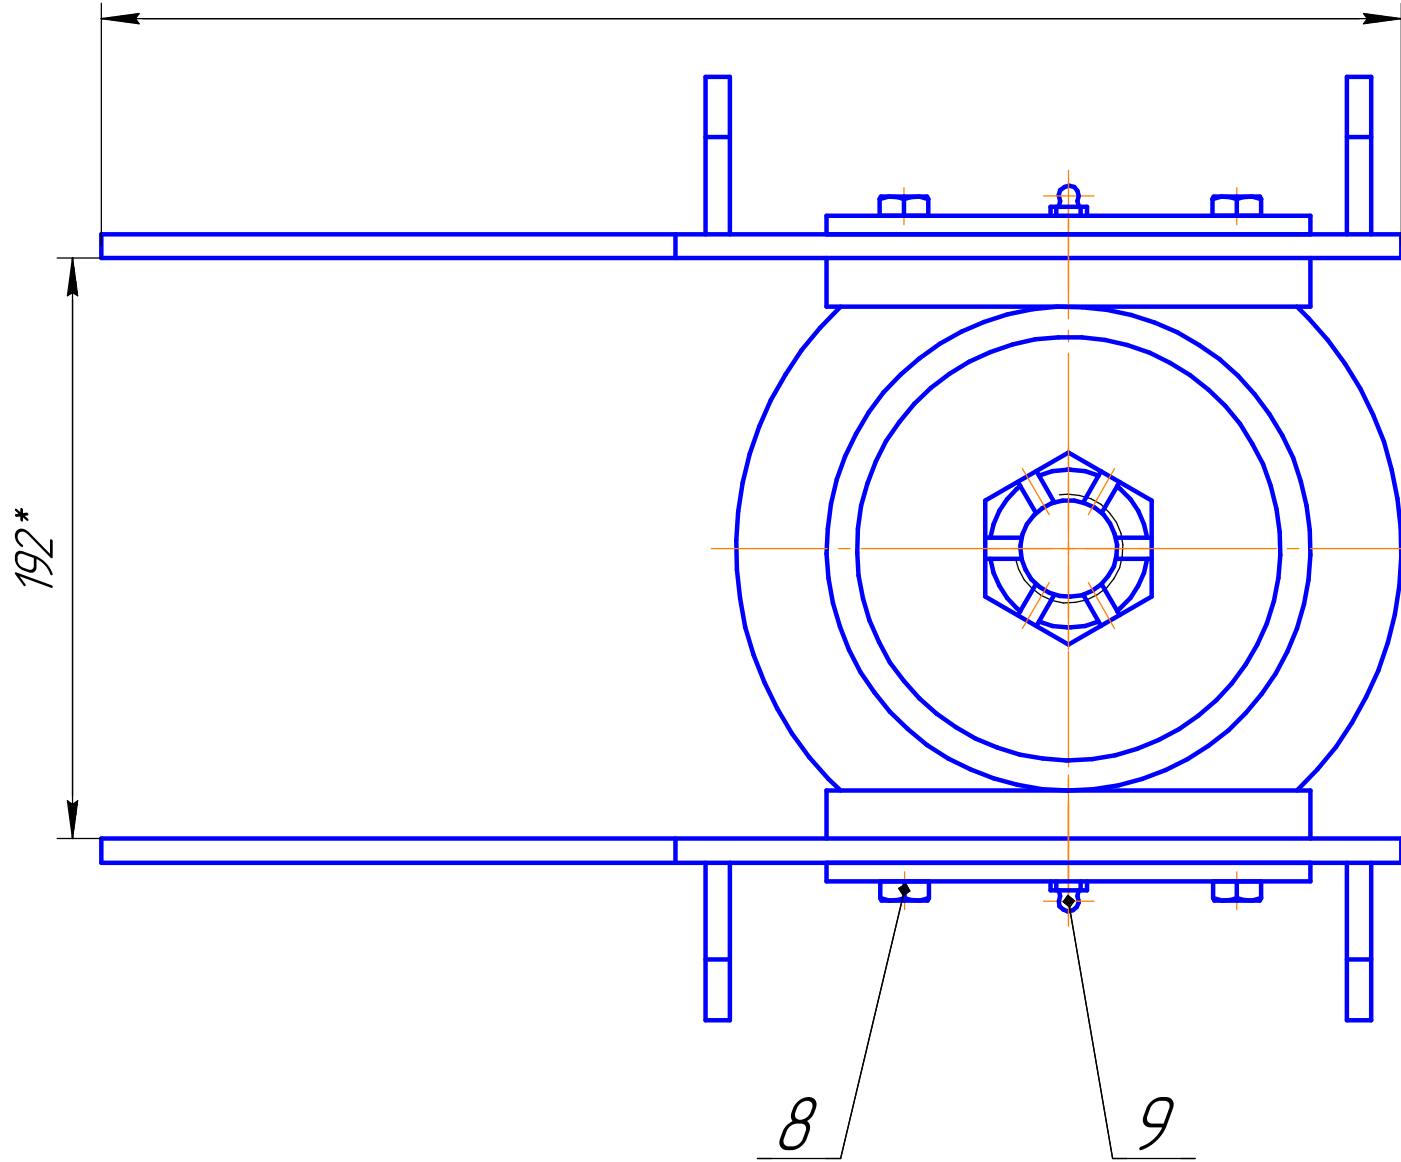

192*

8
9

1 * - Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14,
3. Шпильку поз.4 ввернуть до упора в Траверсу поз.1, выполнить отверстие $\phi 6,3$ мм.

					СПЦМШ.13.00.00 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Установка заделки каната	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мельничук						74,4	1:1
Пров.	Крылков							
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.	Целищев					000 ЦТЗ		
Утв.	Игнатов							

СПЦМШ.13.00.00 СБ