



Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. 2
телефон: +7 (3022) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
e-mail: zabzd@trcont.com, www.trcont.com

09 сентября 2019 № НКПЮ- 124

**Разъяснения положений документации
о закупке способом запроса предложений в электронной форме среди
субъектов малого и среднего предпринимательства № ЗПэ-МСП-
НКПЗаб-19-0023 на поставку кабеля силового для производства
строительно-монтажных работ по реконструкции подкранового пути,
продольного водоотвода и кабельного лотка Пункта по переработке
крупнотоннажных контейнеров (инвентарный номер 00017423,
кадастровый номер 75:06:080115:171) Контейнерного терминала
Забайкальск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге.**

Вопрос 1: «В заявке требуется указывать страну происхождения? Производителя указывать обязательно? Если да - то можно ли предложить несколько заводов по одной позиции?»

Ответ: Техническое предложение должно содержать предложение от претендента по гарантийному сроку и сроку поставки. Товар должен соответствовать техническим характеристикам указанным в Техническом задании документации о закупке. Страна происхождения товара и производитель товара не указывается.

Вопрос 2: «п.1 ТЗ - Кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВБШВнг 4*240 – 1 кВ, ГОСТ 31996-2012 В описании указан Кабель ВБШВнг(А)-LS. Какой тип кабеля нужен? Вид климатического исполнения кабеля ВБШВнг(А)-LS УХЛ и Т. Какое из исполнений требуется?»


Ответ: В соответствии с требованиями подпункта 1.1. пункта 4.2 Технического задания документации о закупке к поставке требуется кабель силовой с пластмассовой изоляцией ВБШВнг 4*240 – 1 кВ.

Вопрос 3: «п.2 ТЗ - Кабель ААБ2ЛУ 3х35 - 10кВ ГОСТ 18410-73. Марка ААБ2ЛУ - устарела и снята с производства (буква У в маркировке - Была временно введена изменением № 3 в ГОСТ 18410-73 для выделения

группы кабелей с повышенной температурой нагрева токопроводящей жилы по сравнению с ранее выпускаемыми кабелями. ОТМЕНЕНА - В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ), теперь этот кабель называется ААБ2л. Можно указать его в заявке?»

Ответ: В соответствии с подпунктом 1.2.пункта 4.2 технического задания документации о закупке к поставке товара требуется кабель силовой с пропитанной бумажной изоляцией с маркировкой Кабель ААБ2л 3х35 - 10кВ ГОСТ 18410-73. Букву «У» в маркировке не читать – буква исключена из маркировки как лишняя и не несущая смысловой нагрузки, при этом конструкция, технические и эксплуатационные параметры не затрагиваются

Председатель
Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

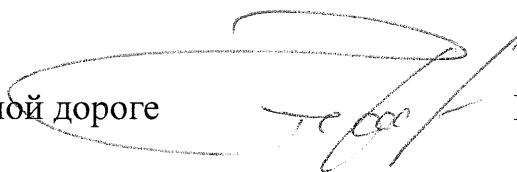

Е.А. Трипутин